


Circuito hidráulico


ESQUEMA EJEMPLO 1

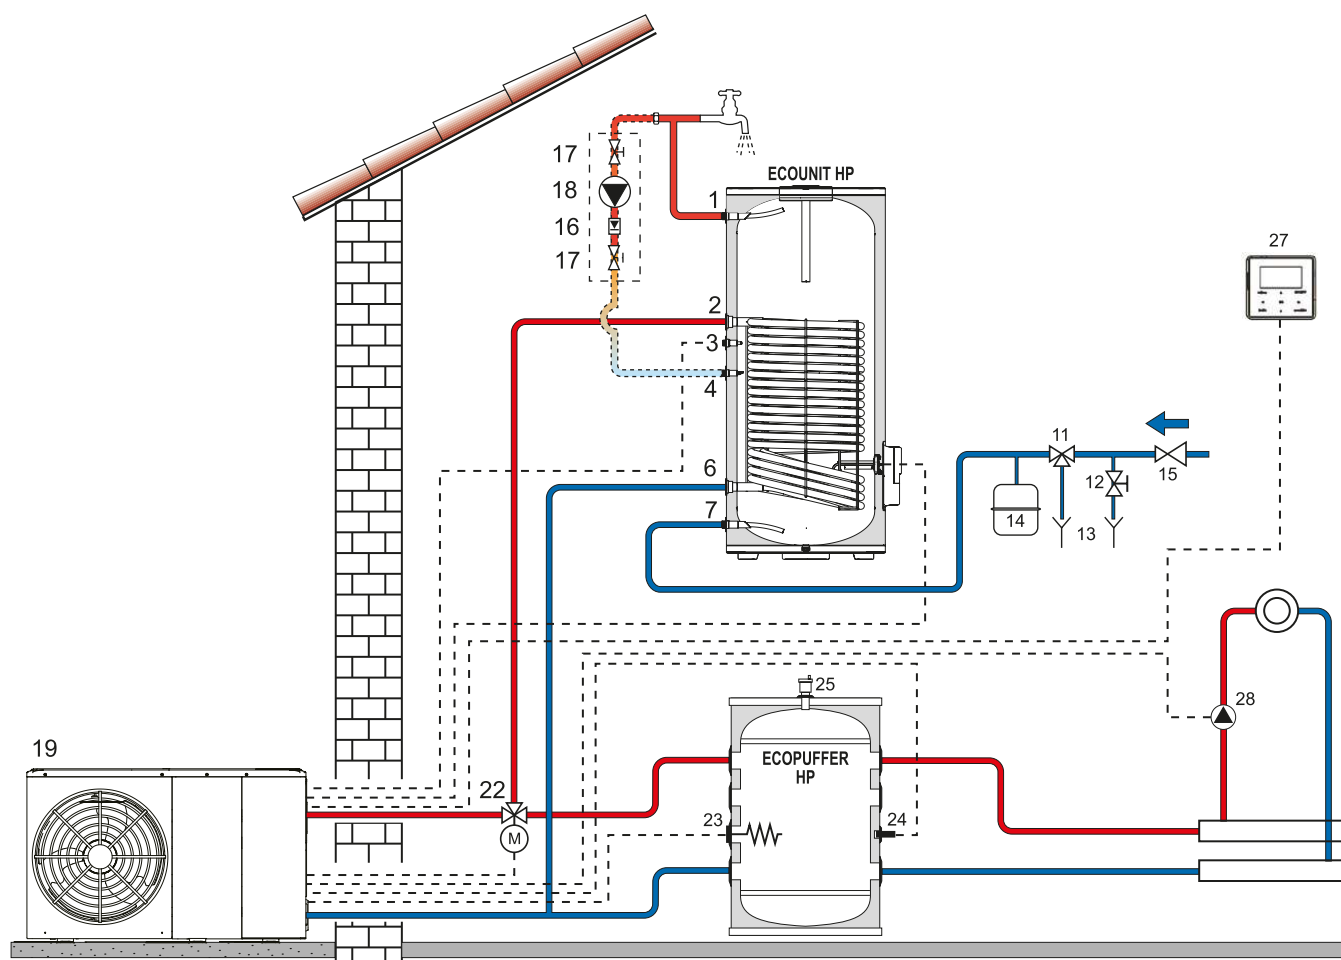

- | | |
|--|---|
| 1 Salida de agua caliente | 17 Válvula de corte (no suministrada) |
| 2 Entrada serpentín | 18 Bomba de recirculación (no suministrada) |
| 3 Sonda generador (no suministrada) | 19 Generador (no suministrado) |
| 4 Recirculación | 22 Válvula de tres vías (no suministrada) |
| 6 Salida serpentín | 23 Resistencia eléctrica (no suministrada) |
| 7 Entrada de agua fría sanitaria | 24 Sonda (no suministrada) |
| 11 Válvula de seguridad hidráulica (no suministrada) | 25 Escape aire (no suministrado) |
| 12 Grifo de vaciado (no suministrado) | 27 Interfaz de usuario del generador |
| 13 Tubo de descarga (no suministrado) | 28 Bomba de circulación de la instalación |
| 14 Vaso de expansión (no suministrado) | |
| 15 Reductor de presión (no suministrado) | |
| 16 Válvula antirretorno (no suministrada) | |

Circuito hidráulico


ESQUEMA EJEMPLO 2

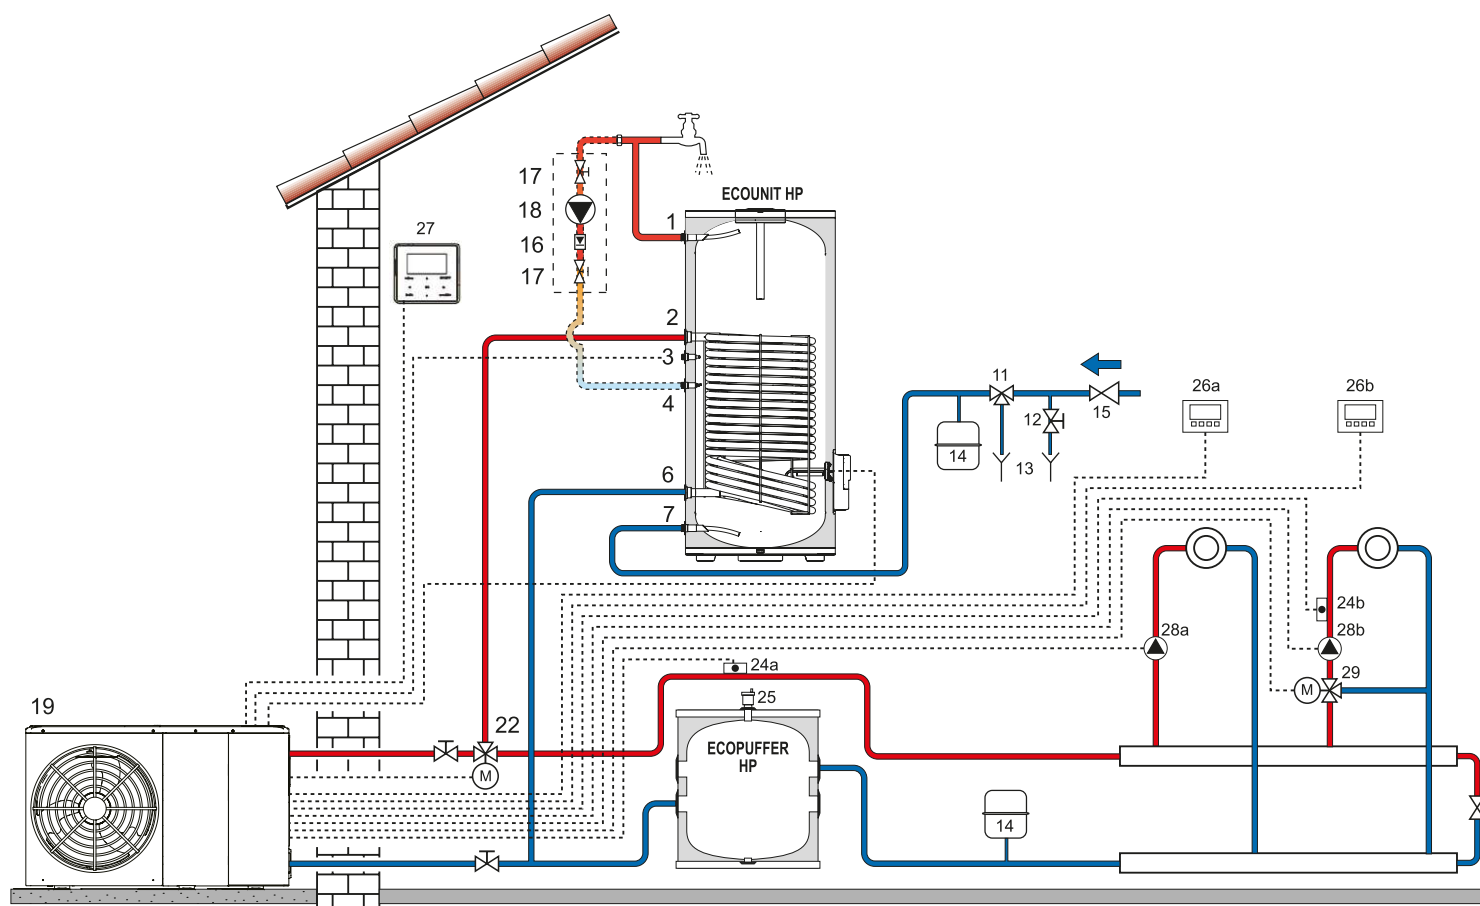

- | | |
|--|--|
| 1 Salida de agua caliente | 17 Válvula de corte (no suministrada) |
| 2 Entrada serpentín | 18 Bomba de recirculación (no suministrada) |
| 3 Sonda generador (no suministrada) | 19 Generador (no suministrado) |
| 4 Recirculación | 22 Válvula de tres vías (no suministrada) |
| 6 Salida serpentín | 24a Sonda (no suministrada) |
| 7 Entrada de agua fría sanitaria | 24b Sonda mezclada (no suministrada) |
| 11 Válvula de seguridad hidráulica (no suministrada) | 25 Escape aire (no suministrado) |
| 12 Grifo de vaciado (no suministrado) | 26a Termostato de ambiente zona directa (no suministrado) |
| 13 Tubo de descarga (no suministrado) | 26b Termostato de ambiente zona mezclada (no suministrado) |
| 14 Vaso de expansión (no suministrado) | 27 Interfaz de usuario del generador |
| 15 Reductor de presión (no suministrado) | 28a Bomba de circulación zona directa |
| 16 Válvula antirretorno (no suministrada) | 28b Bomba de circulación zona mezclada |
| | 29 Válvula mezcladora |

Circuito hidráulico

ESQUEMA EJEMPLO 3

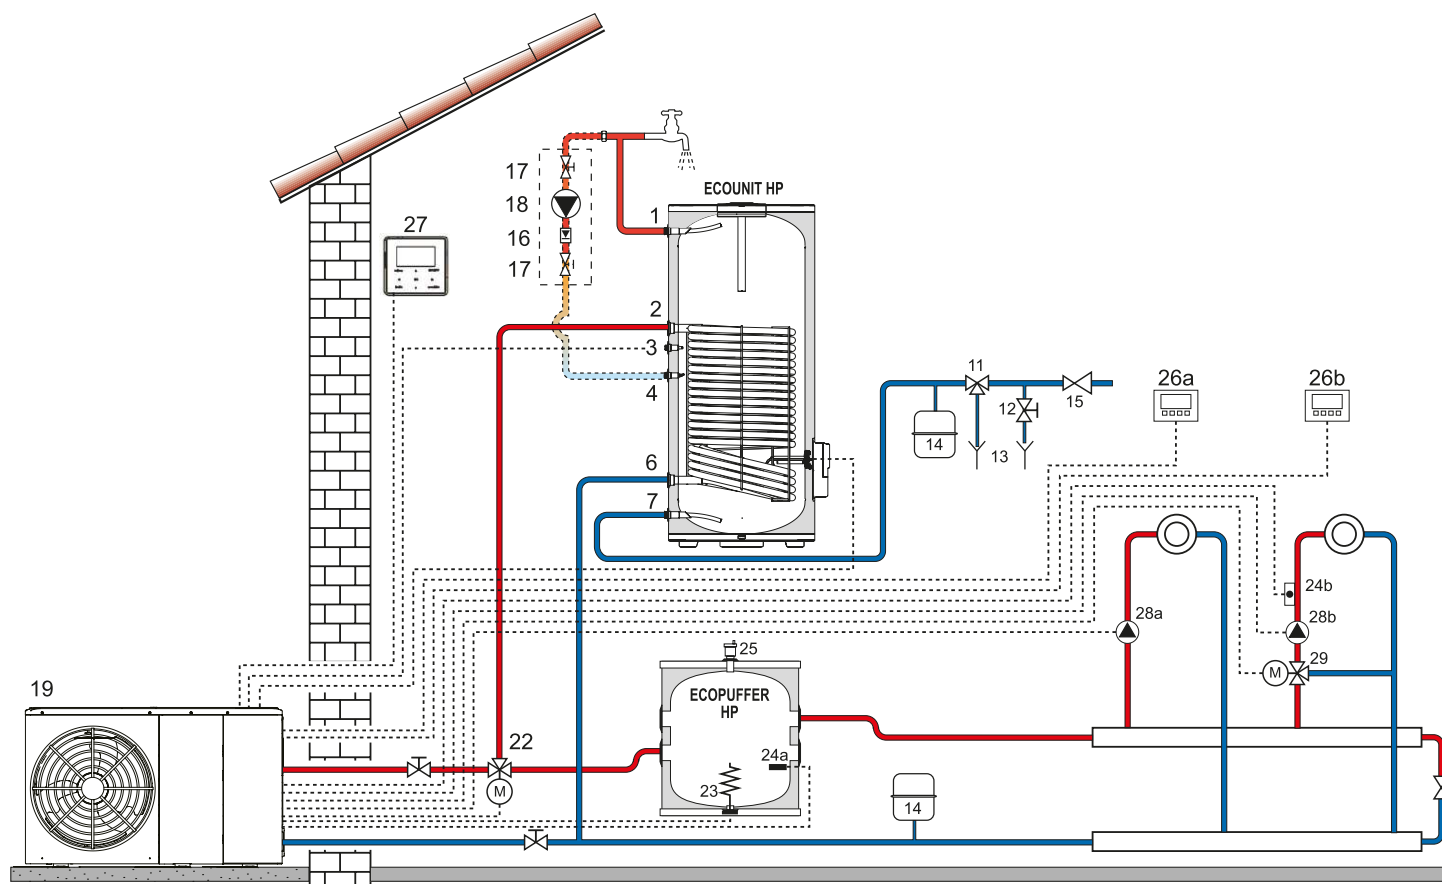

- | | |
|--|--|
| 1 Salida de agua caliente | 19 Generador (no suministrado) |
| 2 Entrada serpentín | 22 Válvula de tres vías (no suministrada) |
| 3 Sonda generador (no suministrada) | 23 Resistencia eléctrica (no suministrada) |
| 4 Recirculación | 24a Sonda (no suministrada) |
| 6 Salida serpentín | 24b Sonda mezclada (no suministrada) |
| 7 Entrada de agua fría sanitaria | 25 Escape aire (no suministrado) |
| 11 Válvula de seguridad hidráulica (no suministrada) | 26a Termostato de ambiente zona directa (no suministrado) |
| 12 Grifo de vaciado (no suministrado) | 26b Termostato de ambiente zona mezclada (no suministrado) |
| 13 Tubo de descarga (no suministrado) | 27 Interfaz de usuario del generador |
| 14 Vaso de expansión (no suministrado) | 28a Bomba de circulación zona directa |
| 15 Reductor de presión (no suministrado) | 28b Bomba de circulación zona mezclada |
| 16 Válvula antirretorno (no suministrada) | 29 Válvula mezcladora |
| 17 Válvula de corte (no suministrada) | |
| 18 Bomba de recirculación (no suministrada) | |